Voor de afkortingen van het type fundering, omhulling en aanvulling : zie typedetail nr.1

Vergelijkingsvlak
2.00 m T.A.W.



Profielnummer		2.7
Tussenafstand		
Bestaand maaiveld		5,240 5,392 5,399 5,564 5,576 5,587 5,615 5,601 5,577 5,618 5,654 5,628 5,620 5,640 5,600 5,619 5,607 5,526 5,544
Tussenafstand		7,19 1,23 25,59 11,74 11,90 12,15 4,05 3,99 7,52 28,40 19,65 19,82 21,55 1,27 1,84 0,29 4,53
Toekomstig maaiveld		
DWA-riolering	Tussenafstand	G53 25,00 G52 50,00 G51 75,00 G46
	Helling en ø	d250 6,0mm/m d250 6,0mm/m d250 6,0mm/m
	Bodemhoogte	3,74 3,59 3,29 2,84
	Max. hydraul. peil	3,760 3,610 3,310 2,861
	Legkarakteristieken	zc + z + z zc + z + z zc + z + z
RWA-riolering	Tussenafstand	
	Helling en ø	
	Bodemhoogte	
	Max. hydraul. peil	
	Legkarakteristieken	

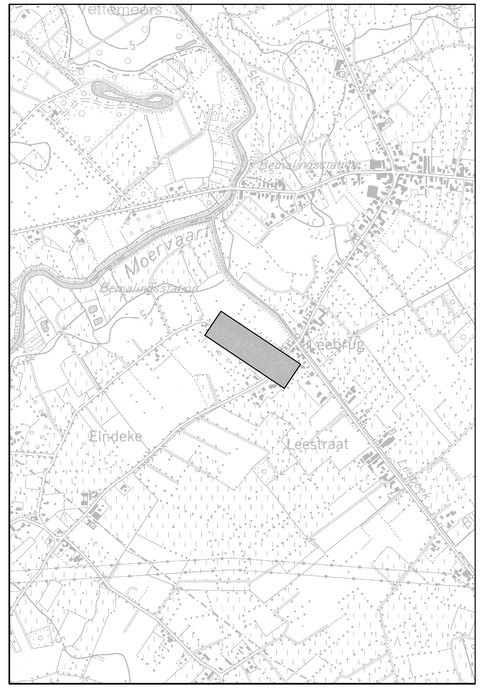

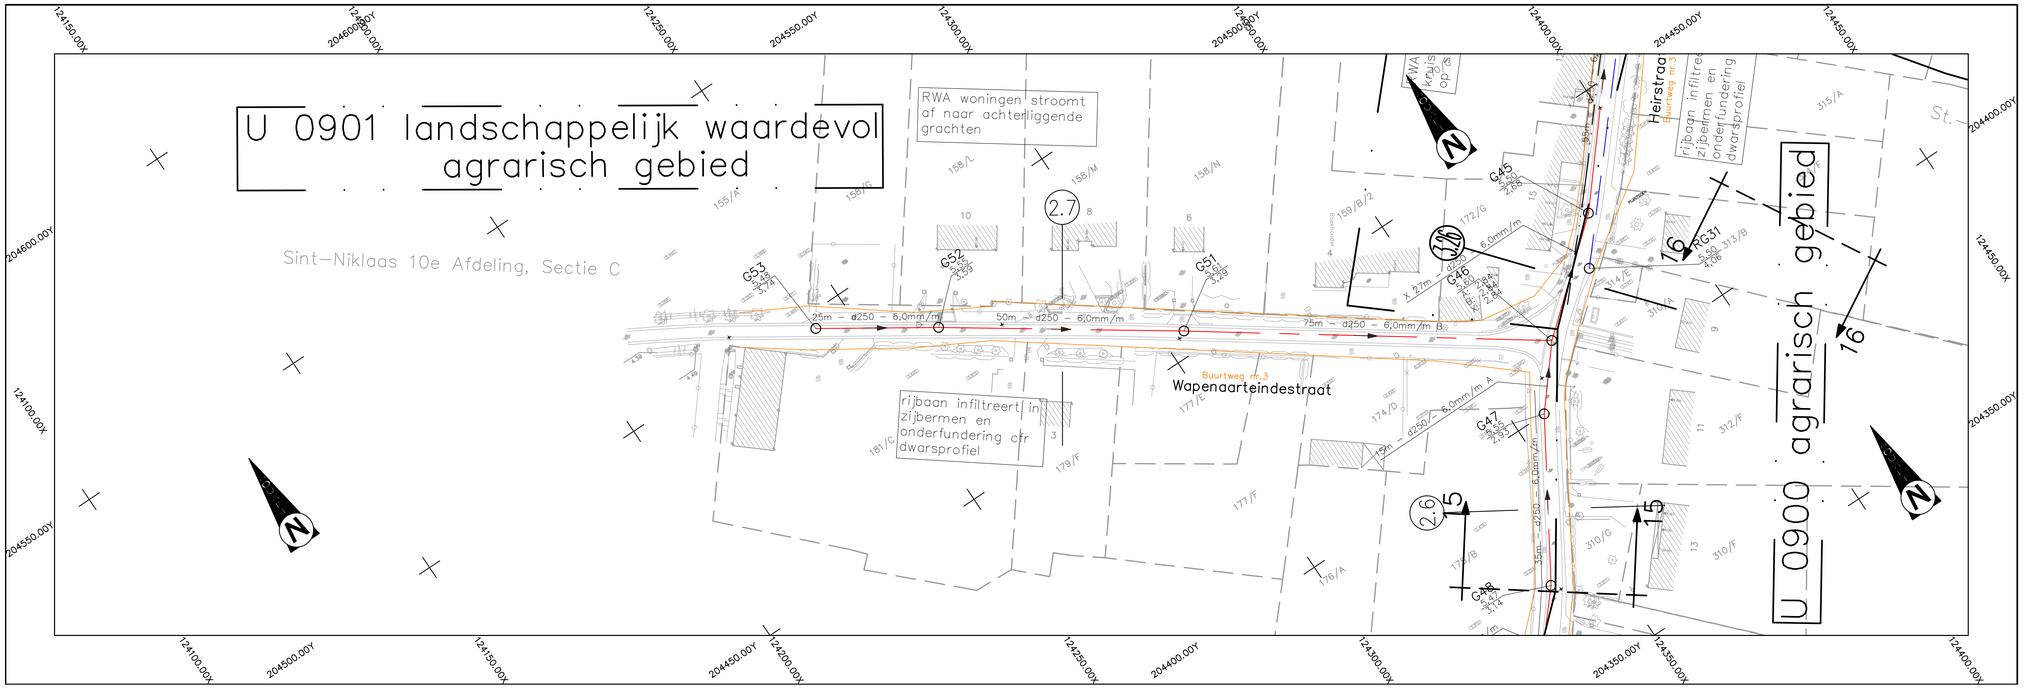

Nr.	Datum	Historiek
3	23.08.2018	Ontwerpfase 1: aandeel stad Sint-Niklaas
2	31.08.2017	Ontwerpfase 1
1	12.12.2016	Haalbaarheidstudie

Provincie : OOST-VLAANDEREN
Stad/Gemeente : SINT-NIKLAAS - SINAAI

Projectnummer : 22.689
Projectnaam : Aansluiting Zwaanaarde

Nummer : 22689/1/17 -1-1.17/19

Titel : ONTWERPPLAN COLLECTOR- EN RIOLERINGSWERKEN
Wapenaarteindestraat

NV Aquafin
Gezien en goedgekeurd door NV Aquafin directeur Infrastructuur
ing. D. De Waele

Studiebureau
Pr. Van Rooyenstr. 15
9120 Beveren
tel: 03/760 54 06
fax: 03/777 01 88
e-mail: info@irtas.be
internet: www.irtas.be

Aannemer

Stad Sint-Niklaas
Gezien en goedgekeurd

Schaal : 1/500
Opp. 0.62m²
Dossiernr. 16.009W